

Р-И.

Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**  
Юридический адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67


**АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Аттестат аккредитации № RA. RU.21 BO 03 07.08.2015  
Фактический адрес: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88 а

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 6392 от «04» апреля 2017 г.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.  
( в соответствии с НД)
2. Заказчик: МБУ «Большой Морец»  
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: Договор № 183 от 08.02.2017 года  
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МБУ «Большой Морец», Волгоградская область, Еланский район, с. Большой Морец, ул. Советская.
5. Место, где производился отбор проб: в/к, МБУ «Большой Морец», Волгоградская область, Еланский район, с. Большой Морец, ул. Советская  
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: Михайловский филиал ФБУЗ ЦГ и Э  
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы: - 28.03.17 г 11 час. 00 мин.
8. Дата и время доставки пробы: - 28.03.17 г 14 час. 00 мин.
9. Код работы: ПК.469.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 56237-2014
12. Дополнительные сведения: бак. исследование.  
Тара, упаковка: 0,5 л - стерильные бутылки.  
Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник-соблюдены  
Условия хранения: соблюдены  
Пробы отобраны: пом. врача по общей гигиене Решетниковой Н.А.  
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола:  Морскова Н.А.  
подпись Ф.И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:  Печенюк Е.Н.  
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом Главного врача учреждения (филиала)) подпись Ф.И.О.

М.П.

Настоящий протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»  
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр 2, стр 1.

Код работы: ПК.469.1

Дата поступления в лабораторию: 28.03.17.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

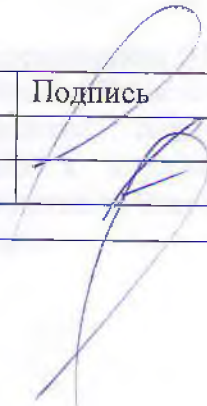
Наименование пробы : 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения  
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 177

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив*	НД на методы испытаний
ОМЧ	КОЕ/1 мл	4	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	
ТКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	

\* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 29.03.17г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая лабораторией- врач-бактериолог	Сухова И.В.	
Лаборант	Кнуренко Э.О.	

Заведующая лабораторией- врач-бактериолог Сухова И.В.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения  
ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»  
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр: 2 стр. 2



Ф-11

Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**  
Юридический адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

**АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Аттестат аккредитации № RA. RU.21 BO 03 07.08.2015  
Фактический адрес: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88 а

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 6970 от «07» апреля 2017г.

1. Наименование пробы: 1. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения.

( в соответствии с НД)

2. Заказчик: МБУ «Большой Морец»

(наименование надзорного органа или организации)

3. Основание для проведения испытаний: Договор № 183 от 08.02.2017 года

(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МБУ «Большой Морец», 403721,

Волгоградская область, Еланский район, с. Большой Морец, ул. Советская

5. Место, где производился отбор проб: скважина, МБУ «Большой Морец», 403721,

Волгоградская область, Еланский район, с. Большой Морец, ул. Советская

(фактический адрес, наименование организации, помещение)

6. Пробы направлены: Михайловский филиал ФБУЗ ЦГ и Э

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы: - 28.03.17 г      10 час. 40 мин.

8. Дата и время доставки пробы: - 28.03.17 г      14 час. 00 мин.

9. Код работы: ПК.468.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: ГОСТ 2761-84; ГН 2.1.5.1315-03

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012; ГОСТ Р 56237-2014

12. Дополнительные сведения: бак., хим. исследование.

Тара, упаковка: 0,5 л - стерильные бутылки; 1,5л- бутылка ПЭТФ

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник-соблюдены

Условия хранения: соблюдены

Пробы отобраны: пом. врача по общей гигиене Решетниковой Н.А.

(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола:  Морскова Н.А.

подпись

Ф.И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:  Печенюк Е.Н.

(либо иное лицо, уполномоченное Приказом

подпись

Ф.И.О

Главы города учреждения (филиала)



Настоящий протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Код работы: ПК.468.1

Дата поступления в лабораторию: 28.03.17г.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 1- Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 74

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по * или Допустимые уровни* или Норма по *	НД на методы испытаний
индекс БГКП	КОЕ\дм3	4	менее 3	ГОСТ 18963-73

\* НД ГОСТ 2761-84

Дата выдачи результата испытаний: 31.03.17г.

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая лабораторией- врач-бактериолог	Сухова И.В.	
Фельдшер-лаборант	Кнуренко Э.О.	

Заведующая лабораторией- врач-бактериолог: Сухова И.В.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения  
ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области  
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр: 3 стр 2



Код работы: ПК.468.1Дата поступления в лабораторию: 28.03.2017г.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1.Вода подземного источника системы централизованного водоснабженияРегистрационный номер пробы в лаборатории: 193

Наименование показателя	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Показатели качества воды источника, по классам*, не более			НД на методы испытаний
				1	2	3	
Мутность (по формазину)	ЕМ/л	0,83	0,16	1,5	1,5	10,0	ГОСТ 3351-74
Цветность	град. по (Cr-Co)	Менее 1	0	20	20	50	ГОСТ 31868-2012
Запах	баллы	0	x	x	x	x	ГОСТ 3351-74
Привкус	баллы	0	x	x	x	x	ГОСТ 3351-74
Железо (Fe)	мг/л	1,4	0,3	0,3	10	20	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (изд. 2011г.)
Водородный показатель	ед.рН	7,8	0,2	6-9	6-9	6-9	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (изд.2004г.)
Окисляемость перманганатная	мгО/дм <sup>3</sup>	0,56	0,17	2	5	15	ПНДФ 14.1:2:4.154-99(изд.2012г.)

\* ГОСТ 2761 — 84

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Требования*, не более	НД на методы испытаний
Сухой остаток	мг/л	627	56	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (изд. 2011г.)
Хлориды (Cl)	мг/л	144	13	350	ПНД Ф 14.1:2.96-97 (изд. 2004г.)
Сульфаты (SO <sub>4</sub> )	мг/л	405	36	500	ПНД Ф 14.1:2:3:4.240-2007 (изд. 2011г.)
Общая жесткость**	°Ж	2,2	0,3	7	ГОСТ 31954-2012

\* ГОСТ 2761 — 84

\*\*Значение жесткости, выраженное в °Ж, численно равно значению, выраженному в моль/м<sup>3</sup> (ГОСТ 31865-2012)

Наименование вещества	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Величина ПДК *	НД на методы испытаний
Аммиак и аммоний –ион (NH <sub>4</sub> )	мг/л	Менее 0,1	0	1,5	ГОСТ 33045-2014

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»  
 Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 3 стр. 3

Наименование вещества	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Величина ПДК *	НД на методы испытаний
Щелочность (НСО <sub>3</sub> )	ммоль/л	4,2	0,5	x	ГОСТ 31957-2012

\*ГН 2.1.5.1315-03

Дата выдачи результата испытаний: 03.04.2017г

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант	Абрамова Т.А.	

Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям:

Овчинникова Л.А.  
ФИО

  
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»  
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: \_\_\_\_\_ стр. \_\_\_\_\_



Р-11

Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**  
Юридический адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

**АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Аттестат аккредитации № RA. RU.21 BO03  
Фактический адрес: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88 а

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 17399 от «30» июня 2017 г.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.  
( в соответствии с НД)
  2. Заказчик: МБУ «Большой Морец» ИНН 3457003013  
(наименование надзорного органа или организации)
  3. Основание для проведения испытаний: Договор № 183 от 08.02.2017 года  
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
  4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МБУ «Большой Морец», 403721, Волгоградская область, Еланский район, с. Большой Морец, ул. Советская, 41 а
  5. Место, где производился отбор проб: в/к, МБУ «Большой Морец», 403721, Волгоградская область, Еланский район, с. Большой Морец, ул. Советская.  
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
  6. Пробы направлены: Михайловский филиал ФБУЗ ЦГ и Э  
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
  7. Дата и время отбора пробы: - 27.06.17 г 09 час. 20 мин.
  8. Дата и время доставки пробы: - 27.06.17 г 15 час. 30 мин.
  9. Код работы: ПК.1207.1
  10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
  11. НД на метод отбора: ГОСТ Р 56237-2014
  12. Дополнительные сведения: бак. исследование.
- Тара, упаковка: 0,5 л - стерильные бутылки.  
Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник-соблюдены  
Условия хранения: соблюдены  
Пробы отобраны: пом. врача по общей гигиене Решетниковой Н.А.  
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: Морскова Н.А.  
подпись Ф.И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: Печенюк Е.Н.  
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом Главного врача учреждения (филиала) подпись Ф.И.О)

М.П.



Настоящий протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»  
Все иные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр 2, стр 1.

Код работы: ПК .1207.1

Дата поступления в лабораторию: 27.06.17.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы : 1.Вода централизованных систем питьевого водоснабжения


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 434

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив*	НД на методы испытаний
ОМЧ	КОЕ/1 мл	5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	
ТКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	

\* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 28.06.17г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая лабораторией- врач-бактериолог	Сухова И.В.	
Фельдшер-лаборант	Лымарь О.В.	

Заведующая лабораторией- врач-бактериолог Сухова И.В. \_\_\_\_\_

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области  
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр: 02 стр: 02



P-4

Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**  
Юридический адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

**АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Аттестат аккредитации № RA. RU.21 BO03  
Фактический адрес: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88 а

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 18026 от «05» июля 2017г.

1. Наименование пробы: 1. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения.

( в соответствии с НД)

2. Заказчик: МБУ «Большой Морец» ИНН 3457003013

(наименование надзорного органа или организации)

3. Основание для проведения испытаний: Договор № 183 от 08.02.2017 года

(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МБУ «Большой Морец». 403721

Волгоградская область, Еланский район, с. Большой Морец, ул. Советская, 41а

5. Место, где производился отбор проб: скважина, МБУ «Большой Морец», 403721,

Волгоградская область, Еланский район, с. Большой Морец, ул. Советская, 41а

(фактический адрес, наименование организации, помещение)

6. Пробы направлены: Михайловский филиал ФБУЗ ЦГ и Э

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы: - 27.06.17 г 09 час. 10 мин.

8. Дата и время доставки пробы: - 27.06.17 г 15 час. 30 мин.

9. Код работы: ПК.1206.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: ГОСТ 2761-84

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012

12. Дополнительные сведения: бак. исследование.


Тара, упаковка: 0.5 л - стерильные бутылки

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник-соблюдены

Условия хранения: соблюдены

Пробы отобраны: пом. врача по общей гигиене Решетниковой Н.А.

(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола:  Морскова Н.А.

подпись

Ф.И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:  Печенюк Е.Н.

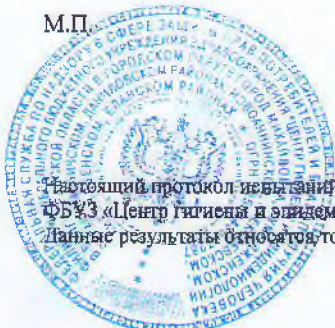
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом

подпись

Ф.И.О

Главного врача учреждения (филиала)

М.П.



Настоящий протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»  
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр 2, стр 1.

Код работы: ПК.1206.1

Дата поступления в лабораторию: 27.06.17г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 1- Вода подземного источника централизованных систем водоснабжения

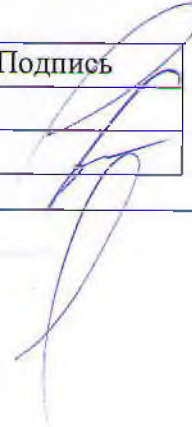
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 182

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по * или Допустимые уровни* или Норма по *	НД на методы испытаний
индекс БГКП	КОЕ\дм3	менее 3	менее 3	ГОСТ 18963-73

\* НД ГОСТ 2761-84

Дата выдачи результата испытаний: 29.06.17г.

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая лабораторией- врач-бактериолог	Сухова И.В.	
Лаборант	Кнуренко Э.О.	

Заведующая лабораторией- врач-бактериолог: Сухова И.В.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области  
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр: 2 стр: 2



P-4

Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**  
Юридический адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

**АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**


Аттестат аккредитации № RA. RU.21 BO03  
Фактический адрес: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88 а

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 25857 от «01» сентября 2017 г.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.  
( в соответствии с НД)
2. Заказчик: МБУ «Большой Морец» ИНН 3457003013  
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: Договор № 183 от 08.02.2017 года  
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МБУ «Большой Морец», 403721.  
Волгоградская область, Еланский район, с. Большой Морец, ул. Советская, 41 а
5. Место, где производился отбор проб: в/к, МБУ «Большой Морец», 403721, Волгоградская область, Еланский район, с. Большой Морец, ул. Советская.  
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: Михайловский филиал ФБУЗ ЦГ и Э  
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы: - 30.08.17 г 09 час. 30 мин.
8. Дата и время доставки пробы: - 30.08.17 г 14 час. 00 мин.
9. Код работы: ПК.1677.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
11. НД на метод отбора: ГОСТ Р 56237-2014
12. Дополнительные сведения: бак. исследование.  
Тара, упаковка: 0,5 л - стерильные бутылки.  
Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник-соблюдены  
Условия хранения: соблюдены  
Пробы отобраны: пом. врача по общей гигиене Решетниковой Н.А.  
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола:  Морскова Н.А.  
подпись Ф.И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:  Печенюк Е.Н.  
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом Главного врача учреждения (филиала) подпись Ф.И.О)

М.П.



Настоящий протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»  
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Код работы: ПК.1677.1

Дата поступления в лабораторию: 30.08.17г.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы: 1. вода централизованных систем питьевого водоснабжения



Регистрационный номер пробы в лаборатории: 607

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив *	НД на методы испытаний
ОМЧ	КОЕ/1 мл	1	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	
ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	

\* Сан П и Н 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 31.08.17г.

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач	Наконечная Л.Ю.	
фельдшер-лаборант	Лымарь О.В.	

Заведующая лабораторией: Сухова И.В.  
ФИО

  
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»  
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 2 стр.: 2



Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**  
Юридический адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

**АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Аттестат аккредитации № RA. RU.21 BO03  
Фактический адрес: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88 а

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 26180 от « 05 » сентября 2017г.

1. Наименование пробы: 1. Вола подземного источника системы централизованного водоснабжения.

( в соответствии с НД)

2. Заказчик: МБУ «Большой Морец» ИНН 3457003013

(наименование надзорного органа или организации)

3. Основание для проведения испытаний: Договор № 183 от 08.02.2017 года

(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МБУ «Большой Морец», 403721

Волгоградская область, Еланский район, с. Большой Морец, ул. Советская, 41а

5. Место, где производился отбор проб: скважина, МБУ «Большой Морец», 403721,  
Волгоградская область, Еланский район, с. Большой Морец, ул. Советская, 41а

(фактический адрес, наименование организации, помещение)

6. Пробы направлены: Михайловский филиал ФБУЗ ЦГ и Э

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы: - 30.08.17 г 09 час. 20 мин.

8. Дата и время доставки пробы: - 30.08.17 г 14 час. 00 мин.

9. Код работы: ПК.1678.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: ГОСТ 2761-84

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012

12. Дополнительные сведения: бак. исследование.

Тара, упаковка: 0,5 л - стерильные бутылки

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник-соблюдены

Условия хранения: соблюдены

Пробы отобраны: пом. врача по общей гигиене Решетниковой Н.А.

(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: Морскова Н.А.

подпись

Ф.И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: Печенюк Е.Н.

подпись

Ф.И.О.

(либо иное лицо, уполномоченное Приказом  
Главного врача учреждения (филиала))

М.П.

Настоящий протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»  
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр 2, стр 1.

Код работы: ПК.1678.1

Дата поступления в лабораторию: 30.08.17г.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы: 1. вода подземного источника системы централизованного водоснабжения


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 278

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив *	ИД на методы испытаний
Индекс БГКП	КОЕ/дм <sup>3</sup>	1100	Не более 3	ГОСТ 18963-73

\* ГОСТ 2761-84

Дата выдачи результата испытаний: 02.09.17г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач	Наконечная Л.Ю.	
фельдшер-лаборант	Лымарь О.В.	

Заведующая лабораторией: Сухова И.В.

ФИО

подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), приведенным в протоколе.

Общее кол-во стр.: 2 стр.: 2



104

Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»  
Юридический адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

**АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**


Аттестат аккредитации № RA. RU.21 BO03  
Фактический адрес: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88 а

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 20498 от «09» октября 2017 г.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.  
( в соответствии с НД)
2. Заказчик: МБУ «Большой Морец» ИНН 3457003013  
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: Договор № 183 от 08.02.2017 года  
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МБУ «Большой Морец», 403721, Волгоградская область, Еланский район, с. Большой Морец, ул. Советская, 41 а
5. Место, где производился отбор проб: в/к. МБУ «Большой Морец», 403721, Волгоградская область, Еланский район, с. Большой Морец, ул. Советская.  
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: Михайловский филиал ФБУЗ ЦГ и Э  
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы: - 03.10.17 г 09 час. 20 мин.
8. Дата и время доставки пробы: - 03.10.17 г 15 час. 00 мин.
9. Код работы: ПК.1899.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
11. НД на метод отбора: ГОСТ Р 56237-2014
12. Дополнительные сведения: бак. исследование.  
Тара, упаковка: 0.5 л - стерильные бутылки.  
Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник-соблюдены  
Условия хранения: соблюдены  
Пробы отобраны: пом. врача по общей гигиене Решетниковой Н.А.  
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола:  Морскова Н.А.  
подпись Ф.И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:  Печенюк Е.Н.  
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом Главного врача учреждения (филиала)) подпись Ф.И.О.

М.П.

Настоящий протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»  
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Код работы: ПК.1899.1

Дата поступления в лабораторию: 03.10.17г.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы: 1. вода централизованных систем питьевого водоснабжения



Регистрационный номер пробы в лаборатории: 703

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив *	НД на методы испытаний
ОМЧ	КОЕ/1 мл	1	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	
ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	

\* Сан П и Н 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 06.10.17г.

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач	Наконечная Л.Ю.	
фельдшер-лаборант	Дурносвистова С.В.	

Заведующая лабораторией: Сухова И.В.

ФИО

подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 2 стр.: 2